


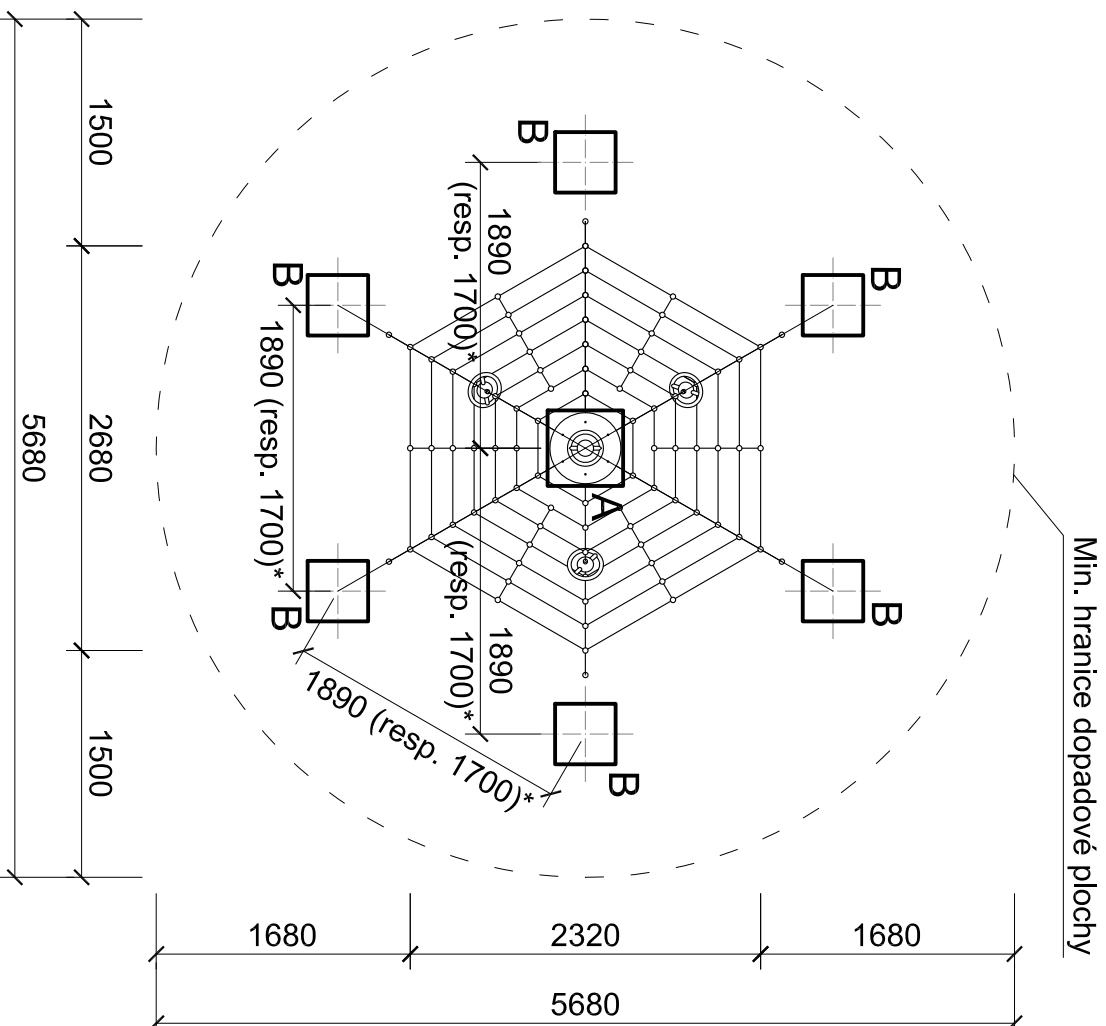

A - 500x500 mm, hl. -0,8 m (1x)
B - 400x400 mm, hl. -0,8 m (6x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat betonem C16/20, horní hrana -0,2 m pod finál. úrovní dopadové plochy.

* Kóta 1890 určující polohu patek B platí pro povrch tlumičí pád - kačírek tl. 400 mm, v případě instalace na litou gumu, pryžové dlaždice apod. platí kóta 1700.

Půdorys herního prvku

PA 0025 - LUCANUS